

| ПОЗ. | № ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО УЗЛОВ |
|------|---------------|---|--------------|
| 1 | - | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 2 | - | ТОКОСЪЕМНОЕ КОНТАКТНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 3 | - | КРЫШКА ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ | 1 |
| 4 | - | УПЛОТНЕНИЕ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА | 1 |
| 5 | СМ. ТАБЛИЦУ 1 | КРЫШКА ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 6 | СМ. ТАБЛИЦУ 2 | ЖИДКОСТНОЕ СОПЛО И СЕПАРАТОР | 1 |
| *7 | SRIPRO-2-K5 | СЕПАРАТОР (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.) | 1 |
| *8 | - | УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ КОРПУСА | 1 |
| 9 | - | ВТУЛКА КОРПУСА | 1 |
| 10 | SN-6-K | ВТУЛКА КОРПУСА И УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
| 11 | СМ. ТАБЛИЦУ 2 | ЖИДКОСТНАЯ ФОРСУНКА | 1 |
| *12 | - | ПРУЖИНА ФОРСУНКИ | 1 |
| *13 | - | ПРУЖИННАЯ ПОДУШКА ИГЛЫ | 1 |
| 14 | SN-81-K | РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ | 1 |
| 15 | SN-423-K3 | ПРУЖИНА И ПОДУШКА (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.) | 1 |
| 16 | - | ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 17 | - | КОРПУС РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 1 |
| *18 | - | УПЛОТНЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 2 |
| 19 | - | РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 20 | SRIPRO-402-K | УЗЕЛ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 21 | - | УПЛОТНЕНИЕ ФОРСУНКИ | 1 |
| 22 | - | ПРУЖИНА НАВИВКИ | 1 |
| 23 | - | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА | 1 |
| *24 | SN-404-K | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ, ПРУЖИНЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ГАЙКИ | 1 |
| 25 | - | КОРПУС ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 26 | - | ОБОЙМА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 27 | - | ТАРЕЛКА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 28 | - | ПРУЖИНА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 29 | - | ПОДУШКА ПРУЖИНЫ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 30 | - | УПЛОТНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 31 | SN-402-K | ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ | 1 |
| *32 | - | ВИНТ ШПИЛЬКИ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА (T20 TORX) | 1 |
| 33 | - | ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО | 1 |
| *34 | - | ШПИЛЬКА ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА | 1 |
| 35 | SN-42-K | КОМПЛЕКТ ПУСК. УСТР.-ВА, ШПИЛЬКИ И ВИНТА | 1 |
| 36 | SN-405-K5 | КОМПЛЕКТ ШПИЛЬКИ И ВИНТА (НАБОР ИЗ 5 ШТ.) | 1 |
| 37 | - | КОМПЛЕКТ ВПУСКНОГО ПАТРУБКА ДЛЯ ВОЗДУХА | 1 |
| 38 | - | КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ ЦВЕТОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ (4 ЦВЕТА) | 1 |
| *39 | - | ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 40 | - | КОРПУС КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА | 1 |
| 41 | - | РУЧКА КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА | 1 |
| *42 | - | ШТИФТ КЛАПАНА | 1 |
| 43 | PRO-408-K | КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА В СБОРЕ | 1 |
| 44 | GFC-2-K5 | КРЫШКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДТЕКАНИЯ (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.) | 1 |
| 45 | SRI-414-K2 | КРЫШКА ЧАШИ ДЛЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДАЧИ (КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.) | 1 |
| 46 | SRI-42-K3 | ФИЛЬТР (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.) | 1 |
| 47 | - | ЧАША ДЛЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДАЧИ | 1 |
| 48 | SRI-510 | КОМПЛЕКТ ЧАШИМ ДЛЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДАЧИ | 1 |
| 49 | SPN-8-K2 | ОТВЕРТКА TORX (КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.) | 1 |
| 50 | SRI-50-K2 | КЛЮЧ (КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.) | 1 |
| 51 | SRI-51-K12 | ВОРОНКА (КОМПЛЕКТ ИЗ 12 ШТ.) | 1 |
| 52 | - | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗД. КЛАПАНА | 1 |

| Крышка воздушной системы и тип | | Номер по каталогу | Расход воздуха (L/Min) | Рекомендуемое давление воздуха на впуске | Типичный расход жидкости* | Типичный размер пятки** |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| TES | Высокая производительность | SRIPRO-102-TE5-K | 100 [3.5 cfm] | 2 Bar [29 psi] | 5 - 100 ml/min | 180mm |
| HVS | HVLP (Большой объем при низком давлении) | SRIPRO-102-HVS-K | 135 [4.8 cfm] | 2 Bar [29 psi] | 5 - 80 ml/min | 160mm |
| RS1 | Распылительный конус | SRIPRO-102-RS1-K | 55 [1.9 cfm] | 2 Bar [29 psi] | 5 - 50 ml/min | 50mm |
| MC1 | Высокая производительность | SRIPRO-102-MC1-K | 50 [1.8 cfm] | 1 Bar [14.5 psi] | 1 - 50 ml/min | 60mm |

* Расходы могут меняться в зависимости от используемой краски/материала и давления.


| Размер сопла распылителя | Нержавеющая сталь | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | Сопло распылителя | Форсунка |
| 06 | SRIPRO-210-06M-K | SRIPRO-310-06M-K |
| 08 | SRIPRO-200-08-K | SRIPRO-300-08-10-K |
| 10 | SRIPRO-200-10-K | SRIPRO-300-08-10-K |
| 12 | SRIPRO-200-12-K | SRIPRO-300-12-14-K |
| 14 | SRIPRO-200-14-K | SRIPRO-300-12-14-K |

| Крышка воздушной системы и тип | | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TES | Высокая производительность | - | S | S | S | S |
| HVS | HVLP (Большой объем при низком давлении) | - | S | S | S | S |
| RS1 | Распылительный конус | - | S | S | S | S |
| MC1 | Высокая производительность | S | - | - | - | - |

S= В продаже имеются высококачественные сопла и форсунки из нержавеющей стали такого же типа и размера.




FLG-5 Trans-Tech (G)

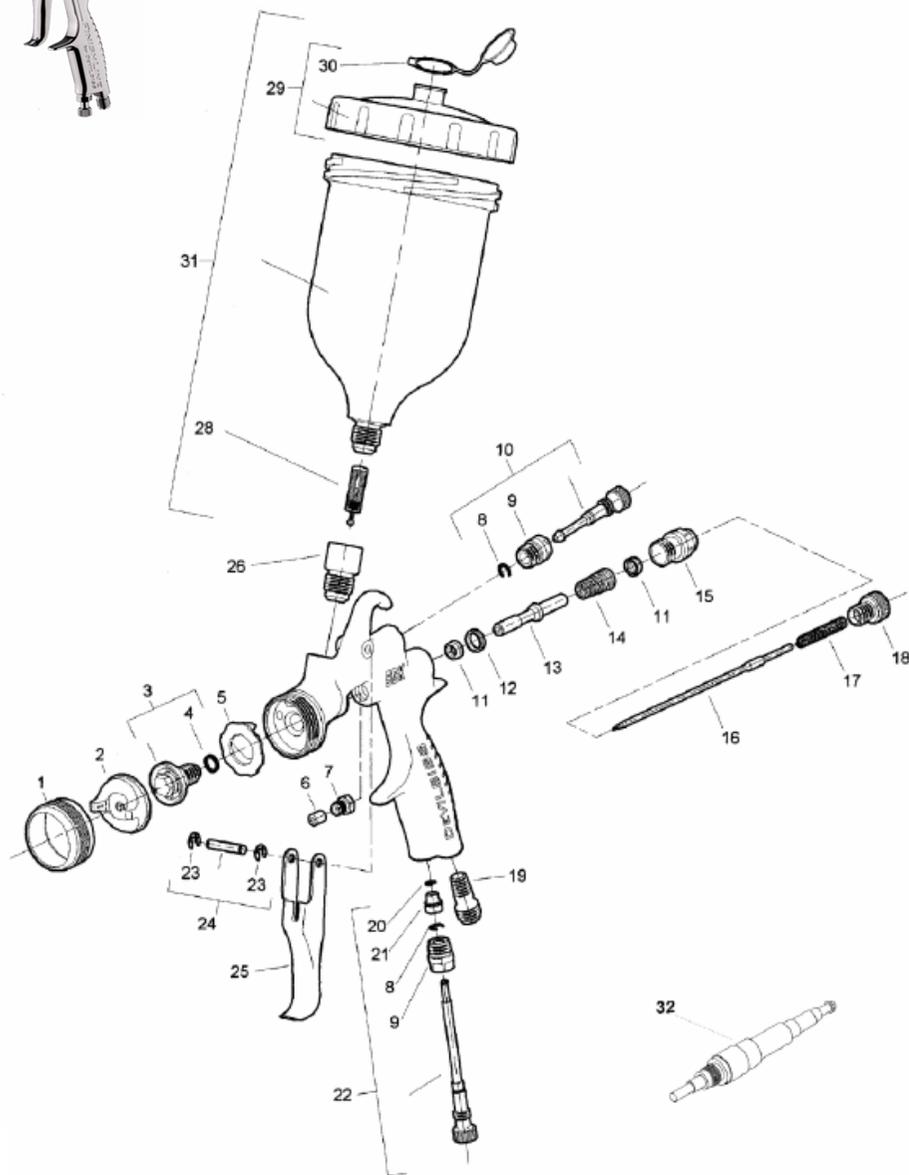

| № п/п | № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ | Наименование | Кол-во |
|-------|---|--|--------|
| 1 | SGK-0023 | Стопорное кольцо | 1 |
| 2 | FLG-0001-5 | Воздушная насадка | 1 |
| 3 | SGK-0012-14 SGK-0014-18 SGK-0012-20 | Насадка распылителя 1,4 мм Насадка распылителя 1,8 мм Насадка распылителя 2,0 мм (поставляется отдельно) | 1 |
| ★● 4 | - | Прокладка | 1 |
| ★● 5 | - | Направляющий лоток | 1 |
| ★ 6 | - | Уплотнение | 1 |
| 7 | - | Уплотнительная гайка | 1 |
| 8 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 9 | - | Втулка клапана регулировки пятна распыления | 1 |
| 10 | - | Клапан регулировки пятна распыления | 1 |
| ★ 11 | - | Уплотнение с U-образным сечением | 2 |
| ★ 12 | - | Седло воздушного клапана | 1 |
| ★ 13 | - | Шток воздушного клапана | 1 |
| ★ 14 | - | Пружина воздушного клапана | 1 |
| 15 | - | Втулка воздушного клапана | 1 |
| 16 | SGK-0414 SGK-0418 SGK-0420 | Форсунка распылителя 1,4 мм Форсунка распылителя 1,8 мм Жидкостная форсунка 2,0 мм (поставляется отдельно) | 1 |
| 17 | - | Пружина жидкостной форсунки | 1 |
| 18 | - | Ручка регулировки подачи жидкости | 1 |
| 19 | - | Штуцер | 1 |
| 20 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 21 | - | Головка клапана регулировки подачи воздуха | 1 |
| 22 | - | Клапан регулировки подачи воздуха в сборе | 1 |
| 23 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 24 | - | Штифт спускового устройства в сборе | 1 |
| 25 | - | Пусковое устройство | 1 |
| 26 | - | Жидкостный штуцер | 1 |
| 28 | KGP-5-K5 | Фильтр | 1 |
| 29 | GFC-402 | Крышка в сборе | 1 |
| 30 | GFC-2-K5 | Неподтекающая вентиляционная крышка (комплект из 5 шт.) | 1 |
| 31 | GFC-501 | Чаша в сборе | 1 |
| ★ 32 | - | Инструмент для сборки | 1 |

FLG-5 Trans-Tech (S)

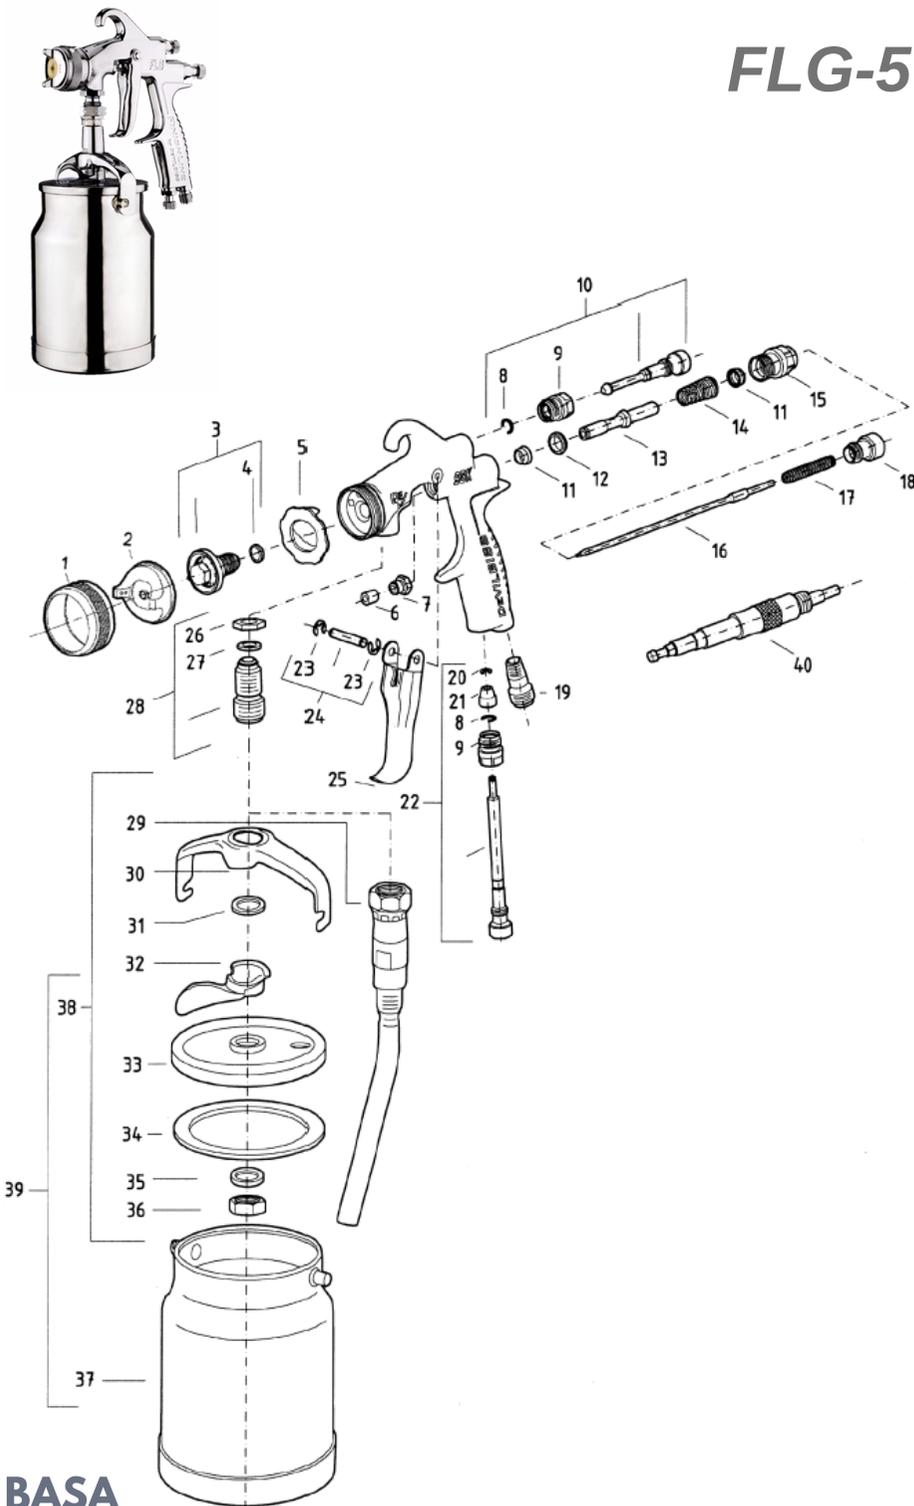

| № п/п | № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ | Наименование | |
|-------|----------------------|---|---|
| 1 | SGK-0023 | Стопорное кольцо | 1 |
| 2 | FLG-0001-5 | Воздушная насадка | 1 |
| 3 | SGK-0014-18 | Насадка распылителя 1,8 мм | 1 |
| ★● 4 | - | Прокладка | 1 |
| ★● 5 | - | Направляющий лоток | 1 |
| ★ 6 | - | Уплотнение | 1 |
| 7 | - | Уплотнительная гайка | 1 |
| 8 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 9 | - | Втулка клапана регулировки пятна распыления | 1 |
| 10 | - | Клапан регулировки пятна распыления | 1 |
| ★ 11 | - | Уплотнение с П-образным сечением | 2 |
| ★ 12 | - | Седло воздушного клапана | 1 |
| ★ 13 | - | Шток воздушного клапана | 1 |
| ★ 14 | - | Пружина воздушного клапана | 1 |
| 15 | - | Втулка воздушного клапана | 1 |
| 16 | SGK-0430-18 | Форсунка распылителя 1,8 мм | 1 |
| 17 | - | Пружина жидкостной форсунки | 1 |
| 18 | - | Ручка регулировки подачи жидкости | 1 |
| 19 | - | Штуцер | 1 |
| 20 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 21 | - | Головка клапана регулировки подачи воздуха | 1 |
| 22 | - | Клапан регулировки подачи воздуха в сборе | 1 |
| 23 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 24 | - | Штифт спускового устройства в сборе | 1 |
| 25 | - | Пусковое устройство | 1 |
| 26 | - | Гайка | |
| 27 | - | Шайба | |
| 28 | - | Жидкостный штуцер в сборе | |
| 29 | - | Трубка жидкости | |
| 30 | - | Скоба | |
| 31 | - | Шайба | |
| 32 | - | Кулачок | |
| 33 | - | Крышка | |
| 34 | - | Прокладка | |
| 35 | - | Шайба | |
| 36 | - | Гайка | |
| 37 | - | Кулачок | |
| 38 | - | Крышка в сборе | |
| 39 | - | Чаша в сборе | |
| ★ 40 | - | Инструмент для сборки | |

FLG-5 Trans-Tech (P)


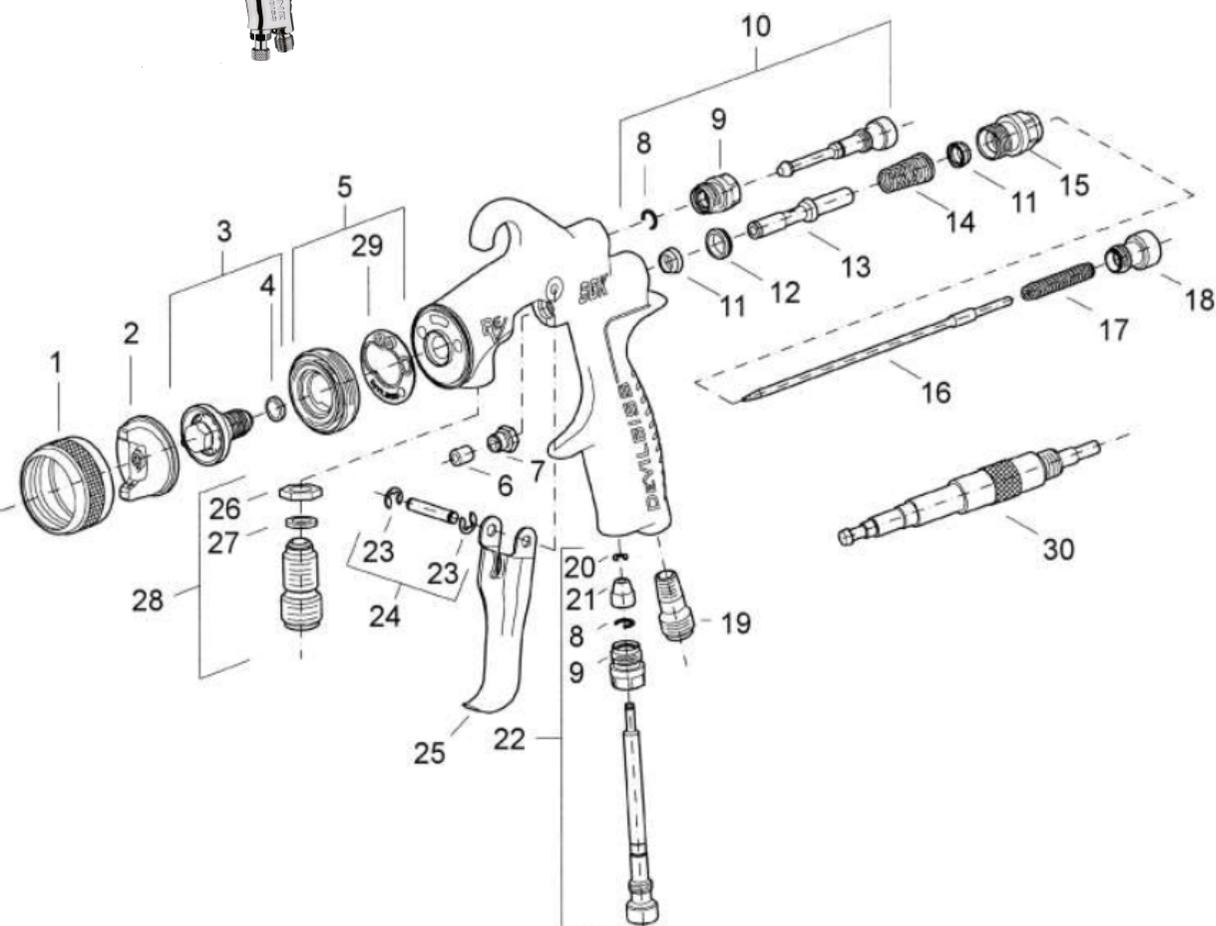


Таблица – Ассортимент жидкостных сопел и жидкостная игла

| НОМЕР ДЕТАЛИ, УКАЗАННЫЙ НА ЖИДКОСТНОМ СОПЛЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ, УКАЗАННЫЙ НА ИГЛЕ |
|---|---------------------------------|
| SGK-0013-11 | SGK-0402-11 |
| SGK-0012-14 | SGK-0402-14 |

| № п/п | № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ | Наименование | |
|-------|----------------------|---|---|
| 1 | SGK-0023 | Стопорное кольцо | 1 |
| 2 | FLG-0001-622 | Крышка воздушной системы № 622 | 1 |
| 3 | См. таблицу 1 р.6 | Насадка распылителя | 1 |
| ★• 4 | - | Прокладка | 1 |
| • 5 | K-5032 | Комплект распылительной головки | 1 |
| ★ 6 | - | Уплотнение | 1 |
| 7 | - | Уплотнительная гайка | 1 |
| 8 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 9 | - | Втулка клапана регулировки пятна распыления | 1 |
| 10 | - | Клапан регулировки пятна распыления | 1 |
| ★ 11 | - | Уплотнение с П-образным сечением | 2 |
| ★ 12 | - | Седло воздушного клапана | 1 |
| ★ 13 | - | Шток воздушного клапана | 1 |
| ★ 14 | - | Пружина воздушного клапана | 1 |
| 15 | - | Втулка воздушного клапана | 1 |
| 16 | См. таблицу 1 р.6 | Форсунка распылителя жидкости | 1 |
| 17 | - | Пружина жидкостной форсунки | 1 |
| 18 | - | Ручка регулировки подачи жидкости | 1 |
| 19 | - | Штуцер | 1 |
| 20 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 21 | - | Головка клапана регулировки подачи воздуха | 1 |
| 22 | - | Клапан регулировки подачи воздуха в сборе | 1 |
| 23 | - | Стопорное кольцо | 1 |
| 24 | - | Штифт спускового устройства в сборе | 1 |
| 25 | - | Пусковое устройство | 1 |
| 26 | - | Гайка | 1 |
| 27 | - | Шайба | 1 |
| 28 | - | Жидкостный штуцер в сборе | 1 |
| ★• 29 | - | Прокладка | 1 |
| ★ 30 | - | Инструмент для сборки | 1 |

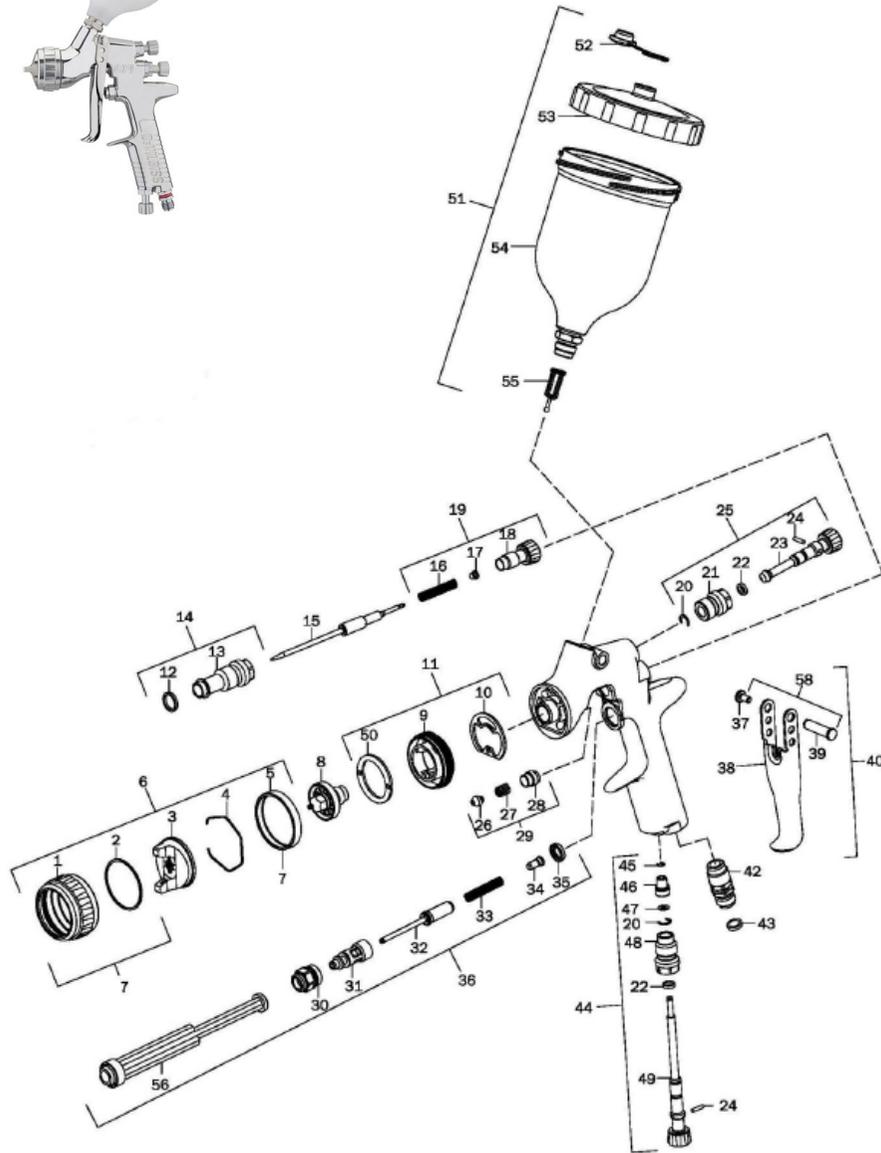

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ

| № | ОПИСАНИЕ | Номер запчасти | Кол | № | ОПИСАНИЕ | Номер запчасти | Кол |
|----|------------------------------------|---------------------|-----|----|------------------------------------|----------------|-----|
| 1 | Уплотнительное кольцо возд.головы | - | 1 | 29 | Гайка в сборе | - | 1 |
| 2 | Уплотнительное кольцо | - | 1 | 30 | Корпус воздушного клапана | - | 1 |
| 3 | Воздушная голова | - | 1 | 31 | Каркас возд. клапана | - | 1 |
| 4 | Стопорное кольцо | - | 1 | 32 | Стойка возд. клапана | - | 1 |
| 5 | Уплотнение | - | 1 | 33 | Пружина возд. клапана | - | 1 |
| 6 | Воздушная голова и кольцо | См.таблицу 1 Стр.13 | 1 | 34 | Пружинная прокладка возд. клапана | - | 1 |
| 8 | Сопло | См.таблицу 2 Стр.13 | 1 | 35 | Уплотнение | - | 1 |
| 9 | Возд.распред. кольцо | - | 1 | 36 | Возд. клапан в сборе | - | 1 |
| 10 | Уплотнение | - | 1 | 37 | Винт штифта спускового крючка | - | 1 |
| 12 | Уплотнение втулки | - | 1 | 38 | Спусковой крючок | - | 1 |
| 13 | Корпус втулки | - | 1 | 39 | Штифт спускового крючка | - | 1 |
| 14 | Втулка и уплотнение | - | 1 | 40 | Спусковой крючок, штифт и винт | - | 1 |
| 15 | Игла | См.таблицу 2 Стр.13 | 1 | 42 | воздухоприемник | - | 1 |
| 16 | Пружина иглы | - | 1 | 43 | Комплект цветных колец (4 шт) | - | 1 |
| 17 | Прокладка иглы | - | 1 | 44 | Клапан возд. потока | - | 1 |
| 18 | Ручка регулировки жидкости | - | 1 | 45 | Пружинное кольцо | - | 1 |
| 19 | Ручка регулировки жидкости в сборе | - | 1 | 46 | Голова клапана | - | 1 |
| 20 | Стопорное кольцо | - | 2 | 47 | Прокладка | - | 1 |
| 21 | Корпус распредел. клапана | - | 1 | 48 | Корпус клапана | - | 1 |
| 22 | Уплотнение распредел. | - | 2 | 49 | Шток клапана | - | 1 |
| 23 | Ручка регулировки | - | 1 | 50 | Отражающая пластина | - | 1 |
| 24 | Штифт распредел. клапана | - | 2 | 51 | Верхний бачок | GFC-501 | 1 |
| 25 | Распред. клапан в сборе | - | 1 | 52 | Защитная крышка от протечки (5 шт) | - | 1 |
| 26 | Прокладка иглы | - | 1 | 53 | Крышка бачка | - | 1 |
| 27 | Пружинная прокладка | - | 1 | 54 | Бачок | - | 1 |
| 28 | Уплотнительная гайка | - | 1 | 55 | Фильтр | - | 1 |


| № детали для воздушной головы | ТЕХНОЛОГИЯ | МАРКИРОВКА НА ВОЗДУШНОЙ ГОЛОВЕ | РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ (bar) | ПОТОК ВОЗДУХА (Л/МИН) ПРИ 2 БАР |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| PRO-102-GP1-K | HIGH EFFICIENCY | GPI | 2.0 | 265 |

| № детали на сопле | № детали ИГЛА |
|-------------------|-----------------|
| PROC-215-16-K | PRO-306-16-18-K |
| PROC-215-18-K | |



DEVILBISS®

DVI

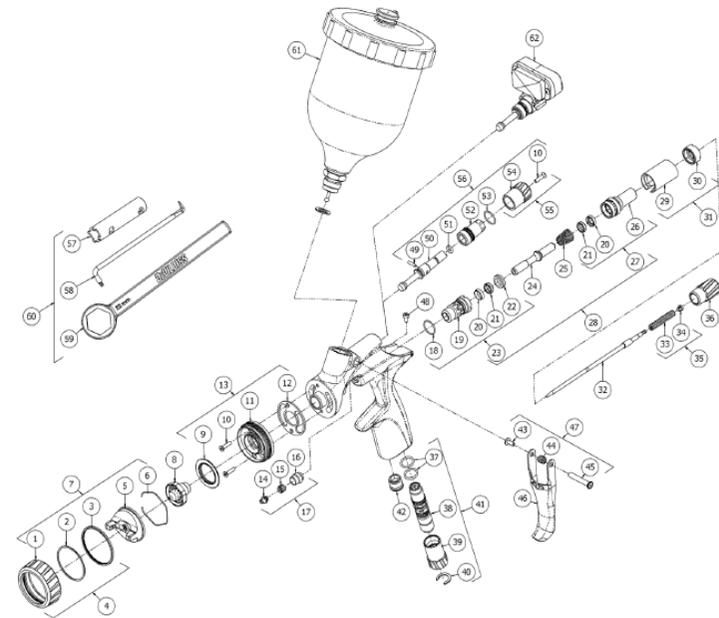

| REF. | PART No. | DESCRIPTION | QTY. |
|------|-------------|-----------------------------------|------|
| 9 | 704402 | DEFLECTOR PLATE | 1 |
| 10+ | 704403 | SCREW (KIT OF 3) | 3 |
| 11 | - | SPRAYHEAD | 1 |
| 12+ | 704401 | GASKET (KIT OF 2) | 1 |
| 13 | 704400 | SPRAY HEAD KIT | 1 |
| 14 | - | NEEDLE PACKING | 1 |
| 15 | - | PACKING SPRING | 1 |
| 16 | - | PACKING NUT | 1 |
| 17+ | 702731 | PACKING, SPRING & PACKING NUT KIT | 1 |
| 18 | - | O RING | 1 |
| 19 | - | AIR VALVE CAGE | 1 |
| 20 | - | SEAL | 2 |
| 21* | - | SEAL GUIDE | 2 |
| 22* | - | VALVE SEAT | 1 |
| 23# | 704422 | FRONT CAGE ASSEMBLY | 1 |
| 24 | - | AIR VALVE STEM | 1 |
| 25# | - | AIR VALVE SPRING | 1 |
| 26 | - | REAR SEAL HOUSING | 1 |
| 27 | 704423 | REAR SEAL ASSEMBLY | 1 |
| 28+ | 704424 | AIR VALVE ASSEMBLY | 1 |
| 29 | - | IDENTIFICATION SLEEVE | 1 |
| 30 | - | SLEEVE NUT | 1 |
| 31 | 704428 | SLEEVE KIT | 1 |
| 32 | SEE TABLE 3 | FLUID NEEDLE | 1 |
| 33 | - | NEEDLE SPRING | 1 |
| 34 | - | SPRING PAD | 1 |
| 35#+ | 704405 | NEEDLE SPRING KIT | 1 |
| 36 | 704404 | FLUID ADJUSTING KNOB | 1 |
| 37 | - | O RING | 2 |
| 38 | - | FLOW VALVE BODY | 1 |
| 39 | - | FLOW VALVE KNOB | 1 |
| 40 | - | CIRCLIP | 1 |
| 41 | 704417 | INLINE FLOW VALVE | 1 |
| 42 | - | PLUG | 1 |
| 43 | - | TRIGGER SCREW | 1 |
| 44 | - | SPRING | 1 |
| 45 | - | TRIGGER STUD | 1 |
| 46 | - | TRIGGER | 1 |
| 47 | 704406 | TRIGGER, STUD, SPRING & SCREW KIT | 1 |

| REF. | PART No. | DESCRIPTION | QTY. |
|------|----------|---|------|
| 48 | - | SCREW | 1 |
| 49#+ | - | SPREADER VALVE PIN | 1 |
| 50 | - | SPREADER VALVE STEM | 1 |
| 51#+ | - | O RING | 1 |
| 52 | - | VALVE BODY | 1 |
| 53#+ | - | O RING | 1 |
| 54 | - | SPREADER VALVE ADJUSTING KNOB | 1 |
| 55 | 704419 | SPREADER KNOB KIT (Not For Use With Digital Gauge) | 1 |
| 56 | 704418 | SPREADER VALVE ASSEMBLY | 1 |
| 57 | - | VALVE TOOL | 1 |
| 58 | - | TORX DRIVER | 1 |
| 59 | - | TIP WRENCH | 1 |
| 60 | 704429 | TOOL KIT | 1 |

* NOT REPLACEABLE

CUPS AND GAUGES

| | | | |
|----|---------|--------------------------|------------------------|
| 61 | GFC-515 | GRAVITY CUP PLASTIC | DIGITAL PRESSURE GAUGE |
| | 702576 | GRAVITY CUP ALUMINIUM | |
| 62 | 704426 | ATEX APPROVED (EU) | DIGITAL PRESSURE GAUGE |
| | 704427 | FM APPROVED (US, CANADA) | |

SERVICE PARTS

| | | |
|--------|-------------------|-------------------------|
| 704430 | MINOR SERVICE KIT | INCLUDES ITEMS MARKED # |
| 704431 | MAJOR SERVICE KIT | INCLUDES ITEMS MARKED + |


PARTS LIST

| REF. | PART No. | DESCRIPTION | QTY. |
|------|-------------|-----------------------------|------|
| 1 | - | RETAINING RING | 1 |
| 2 | - | SLIP RING | 1 |
| 3 | - | RETAINING RING SEAL | 1 |
| 4 | 704425 | RETAINING RING SUB ASSEMBLY | 1 |
| 5 | - | AIR CAP | 1 |
| 6 | 191972 | SPRING CLIP (KIT OF 10) | 1 |
| 7 | SEE TABLE 1 | AIR CAP & RETAINING RING | 1 |
| 8 | SEE TABLE 3 | FLUID TIP | 1 |



DEVILBISS®

ADVANCE HD HVLP и Trans-Tech® бачок под давлением

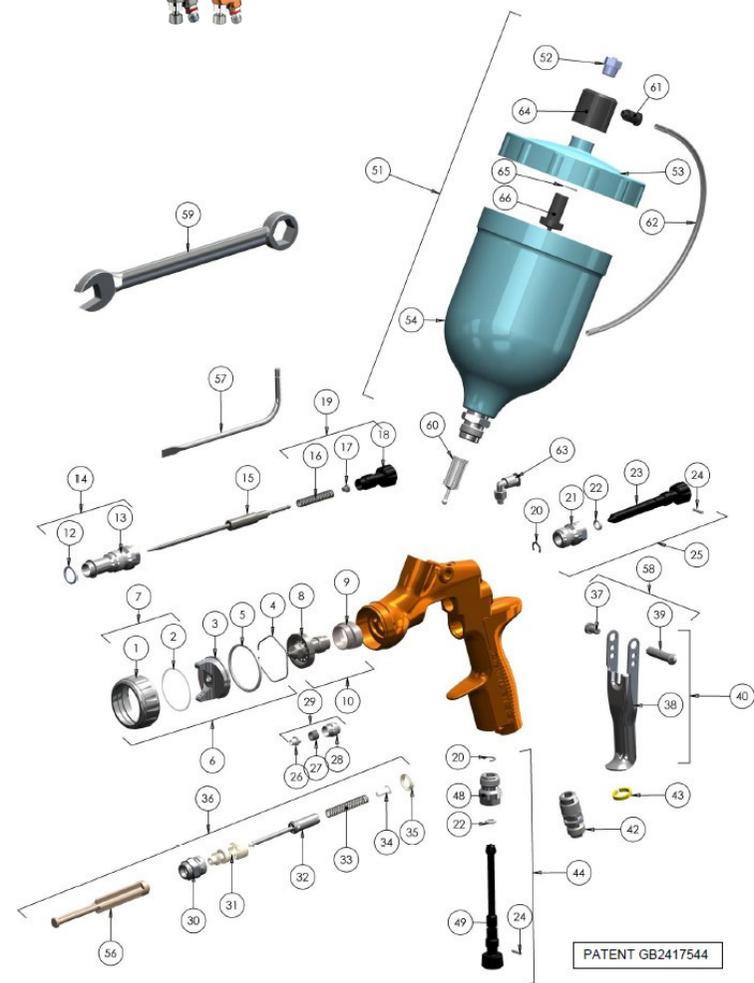

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. | ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. |
|------|---|--------------------------|------|--|---|--------------|------|
| 1 | Стопорное кольцо крышки воздушной системы | - | 1 | 34 | Подушка пружины воздушного клапана | - | 1 |
| 2 | Токоосъемное контактное кольцо | - | 1 | 35 | Уплотнение воздушного клапана | SN-34-K5 | 1 |
| 3 | Крышка воздушной системы | - | 1 | 36 | Узел воздушного клапана | SN-402-K | 1 |
| 4 | Пружинная защелка крышки воздушной системы | JGA-156-K5 | 1 | *37 | Винт шпильки пуск. устр-ва (T20 TORX) | - | 1 |
| 5 | Уплотнение стопорного кольца | - | 1 | 38 | Пусковое устройство | - | 1 |
| 6 | Крышка возд. системы и кольцо | См. таблицу 1 стр. 14 | 1 | *39 | Шпилька пускового устройства | - | 1 |
| 7 | Стопор. кольцо крышки возд. сист. и уплотнения | ADV-403-K | 1 | 40 | Комплект пуск. устр-ва, шпильки и винта | SN-63-K | 1 |
| 8 | Жидкостное сопло | - | 1 | 42 | Впускное отверстие воздуха | SN-9-K | 1 |
| 9 | Сепаратор | SP-626-K5 | 1 | 43 | Комплект колец для цветовой идентификации (4 цвета) | SN-26-K4 | 1 |
| *10 | Набор жидкостного сопла | См. табл. 2 на стр. 14 | 1 | 44 | Клапан подачи воздуха | ADV-401-K | 1 |
| *12 | Уплотнение втулки корпуса | - | 1 | 48 | Корпус клапана | - | 1 |
| 13 | Втулка корпуса | - | 1 | 49 | Шток клапана | - | 1 |
| 14 | Втулка корпуса и уплотнение | SN-6-K | 1 | 51 | Комплект чаши для гравитационной подачи | GFC-512 | 1 |
| 15 | Жидкостная игла | См. Таблицу 2 на стр. 14 | 1 | 52 | Обратный клапан | GFC-27-K | 1 |
| *16 | Пружина иглы | - | 1 | 53 | Крышка чаши для гравитац. подачи | - | 1 |
| *17 | Пружинная подушка иглы | - | 1 | 54 | Чаша для гравитационной подачи | - | 1 |
| 18 | Ручка регулировки подачи жидкости | - | 1 | 56 | Инструмент для обслуживания возд. клапана | - | 1 |
| 19 | Комплект ручки регулировки подачи жидкости, пружины и подушки | ADV-6-K | 1 | 57 | Ключ Torx | SPN-8-K2 | 1 |
| *20 | Пружинная защелка | - | 2 | 58 | Комплект шпилек и винтов | SN-405-K5 | 1 |
| 21 | Корпус распылительного клапана | - | 1 | 59 | Гаечный ключ | - | 1 |
| *22 | Уплотнение распылительного клапана | - | 2 | 60 | Фильтр | KGP-5-K5 | 1 |
| 23 | Ручка регулировки распылительного клапана | - | 1 | 61 | Разъем | - | 1 |
| *24 | Штифт распылительного клапана | - | 2 | 62 | Трубка | - | 1 |
| 25 | Узел распылительного клапана | ADV-402-K | 1 | 63 | Коленчатый разъем | - | 1 |
| *26 | Уплотнение иглы | - | 1 | 64 | Корпус клапана | - | 1 |
| *27 | Пружина уплотнения | - | 1 | 65 | Шайба | - | 1 |
| *28 | Уплотнение гайки | - | 1 | 66 | Крышка клапана | - | 1 |
| 29 | Комплект уплотнения, пружины и уплот. гайки | SN-404-K | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | | |
| 30 | Корпус воздушного клапана | - | 1 | Комплект разъема (поз. 61, 62, 63) | GFC-415 | | |
| 31 | Обойма воздушного клапана | - | 1 | Комплект Крышка клапана (поз. 64, 65, 66) | GFC-416 | | |
| 32 | Тарелка воздушного клапана | - | 1 | Ремонтный комплект для краскораспылителя (включает позиции, обозначенные звездочкой (*)) | PRO-415-1 | | |
| 33 | Пружина воздушного клапана | - | 1 | Комплект уплотнения и штифта из 5 деталей (позиции 20, 22 и 24) | GTI-428-K5 | | |
| | | | | Данные о принадлежностях см. стр. 17 | | | |

Замена и техническое обслуживание деталей

Таблица 1 – Крышки воздушной системы

| НОМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЫШКИ ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ | ТЕХНОЛОГИЯ | МАРКИРОВКА НА КРЫШКЕ ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ | РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ, бар | РАСХОД ВОЗДУХА, л/мин при 2 бар |
|---|-------------|--|--|---------------------------------|
| SP-100-505-K | HVLP | 505 | 1,3 | 385 |
| SP-100-510-K | TRANS-TECH® | 510 | 2,0 | 283 |
| SP-100-513-K | TRANS-TECH® | 513 | 2,0 | 394 |

ПРИМЕЧАНИЕ. При снятии крышки воздушной системы со стопорного кольца не снимайте токоосъемное контактное кольцо (2) и уплотнение стопорного кольца (5) со стопорного кольца, так как может произойти повреждение деталей. Токоосъемное контактное кольцо и уплотнение стопорного кольца в качестве запасных деталей не поставляются. Просто протрите детали для обеспечения их чистоты и произведите повторную сборку, используя новую или чистую крышку воздушной системы.


Таблица 2 – Ассортимент жидкостных сопел и жидкостная игла

| НОМЕР ДЕТАЛИ, УКАЗАННЫЙ НА ЖИДКОСТНОМ СОПЛЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ, УКАЗАННЫЙ НА ИГЛЕ |
|---|---------------------------------|
| SP-200S-085-K | ADV-310-085-K |
| SP-200S-10-K | ADV-310-10-K |
| SP-200S-12-K | ADV-310-12-K |
| SP-200S-13-K | ADV-310-13-K |
| SP-200S-14-K | ADV-310-14-K |
| SP-200S-16-K | ADV-310-16-K |
| SP-200S-18-K | ADV-310-18-K |
| SP-200S-20-K | ADV-310-20-K |
| SP-200S-22-K | ADV-310-22-K |

ПРИМЕЧАНИЕ. При замене жидкостного сопла или жидкостной иглы заменяйте обе детали одновременно. Произведите затяжку с моментом 9 – 11 Нм (80 – 100 фунт.дюйм). Не затягивайте жидкостное сопло чрезмерно. Используйте гаечный ключ SN-28 (10 мм), поставляемый с краскораспылителем, и осуществляйте проверку с помощью тарированного ключа.

DEVILBISS®

ADVANCE HD (S,P)

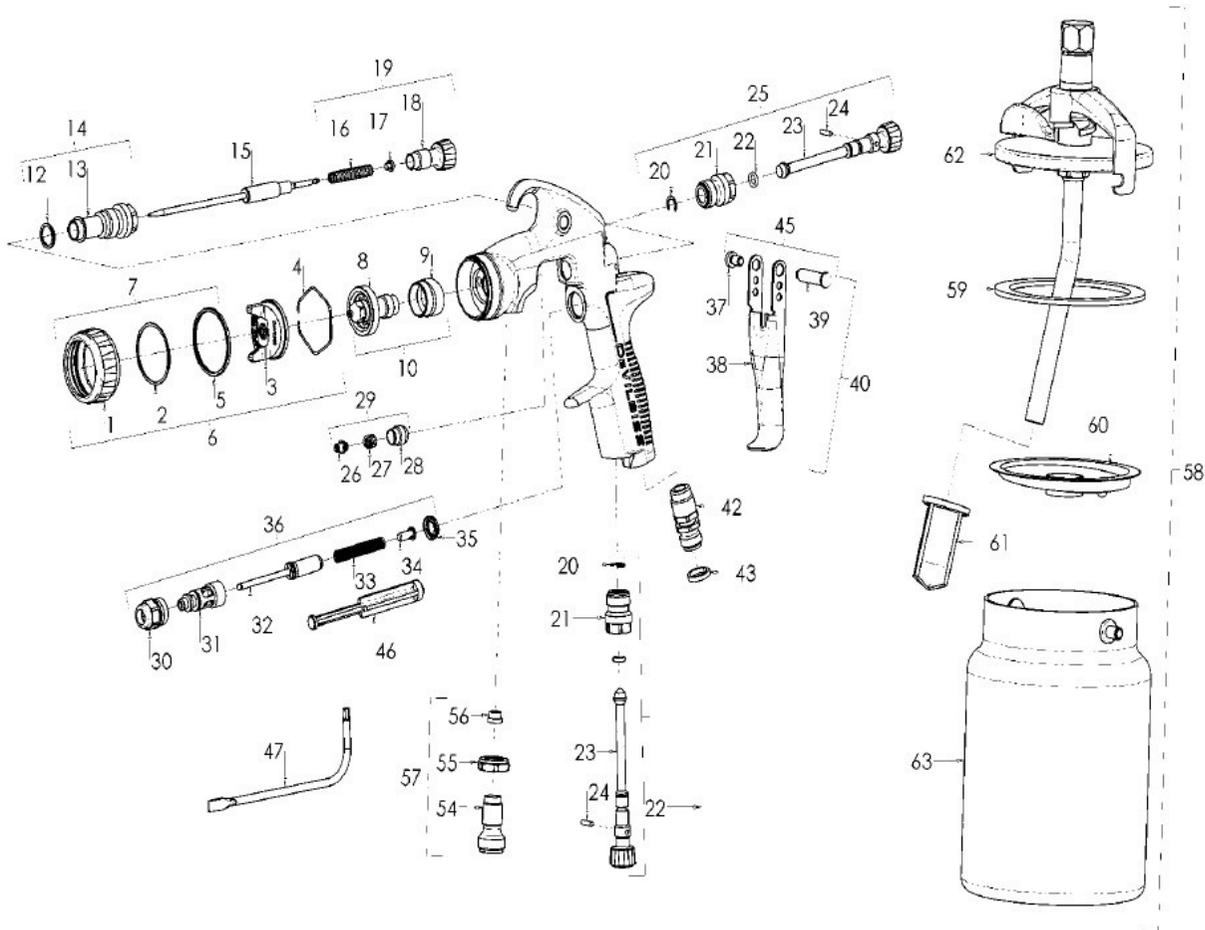

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ


| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. | ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. |
|------|---|-----------------------|------|---|---|--------------|------------|
| 1 | Стопорное кольцо крышки воздушной системы | - | 1 | 32 | Тарелка воздушного клапана | - | 1 |
| 2 | Токоосъемное контактное кольцо | - | 1 | 33 | Пружина воздушного клапана | - | 1 |
| 3 | Крышка воздушной системы | - | 1 | 34 | Подушка пружины воздушного клапана | - | 1 |
| 4 | Пружинная защелка крышки воздушной системы | JGA-156-K5 | 1 | 35 | Уплотнение воздушного клапана | SN-34-K5 | 1 |
| 5 | Уплотнение стопорного кольца | - | 1 | 36 | Узел воздушного клапана | SN-402-K | 1 |
| 6 | Крышка воздушной системы и кольцо | См. таблицу 1 стр. 14 | 1 | *37 | Винт шпильки пуск. устр-ва (T20 TORX) | - | 1 |
| 7 | Стопорное кольцо и уплотнения крышки воздушной системы | ADV-403-K | 1 | 38 | Пусковое устройство | - | 1 |
| 8 | Жидкостное сопло | См. таблицу 2 стр. 14 | 1 | *39 | Шпилька пускового устройства | - | 1 |
| 9 | Сепаратор | SP-626-K5 | 1 | 40 | Комплект пуск. устр-ва, шпильки и винта | SN-63-K | 1 |
| 10 | Комплект краскораспылительной головки | См. таблицу 2 стр. 14 | 1 | 41 | Гаечный ключ | - | 1 |
| *12 | Уплотнение втулки корпуса | - | 1 | 42 | Воздухоприемник | SN-9-K | 1 |
| 13 | Втулка корпуса | - | 1 | 43 | Комплект колец для цветовой идентификации (4 цвета) | SN-26-K4 | 1 |
| 14 | Втулка корпуса и уплотнение | SN-6-K | 1 | 45 | Комплект шпилек и винтов | SN-405-K5 | 1 |
| 15 | Жидкостная игла | См. таблицу 2 стр. 14 | 1 | 46 | Инструмент для обслуживания воздушного клапана | - | 1 |
| *16 | Пружина иглы | - | 1 | 47 | Ключ типа Torx | SPN-8-K2 | 1 |
| *17 | Пружинная подушка иглы | - | 1 | 54 | Штуцер впуска жидкости | - | 1 |
| 18 | Ручка регулировки подачи жидкости | - | 1 | 55 | Контргайка | - | 1 |
| 19 | Комплект ручки регулировки подачи жидкости, пружины и подушки | ADV-6-K | 1 | 56 | Воздухоприемник | - | 1 |
| *20 | Пружинная защелка | - | 2 | 57 | Комплект колец для цветовой идентификации (4 цвета) | ADV-7-K | 1 |
| 21 | Корпус распылительного клапана | - | 2 | Только модели с вакуумными присосами | | | |
| *22 | Уплотнение распылительного клапана | - | 2 | 58 | Вакуумный чашечный присос | KR-566-1-B | 1 |
| 23 | Ручка регулировки распылительного клапана | - | 2 | 59 | Прокладка крышки чашки – комплект из 3 | KR-11-K3 | 1 |
| *24 | Штифт распылительного клапана | - | 2 | 60 | Крышка для контроля клапана (комплект из 5) | KR-115-K5 | 1 |
| 25 | Узел распылительного клапана и клапана подачи воздуха | ADV-401-K | 2 | 61 | Фильтр – комплект из 10 | KR-484-K10 | 1 |
| *26 | Уплотнение иглы | - | 1 | 62 | Крышка в сборе | KR-4001-B | 1 |
| *27 | Пружина уплотнения | - | 1 | 63 | Вакуумный чашечный присос | KR-466-K | 1 |
| *28 | Уплотнительная гайка | - | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | | |
| 29 | Комплект уплотнения, пружины и уплот. гайки | SN-404-K | 1 | Ремонтный комплект для краскораспылителя (включает позиции, обозначенные звездочкой*) | | | PRO-415-1 |
| +29a | Ceramic packing | ADV-406-K2 | 1 | Комплект уплотнения и штифта из 5 деталей (позиции 20, 22 и 24) | | | GTI-428-K5 |
| 30 | Корпус воздушного клапана | - | 1 | + Optional packing for ceramic applications included in 470 Aircap models only. | | | |
| 31 | Обойма воздушного клапана | - | 1 | Данные о принадлежности см. на стр. 17 | | | |

BASA
Engineering



DEVILBISS®

GTi Pro Lite (G)

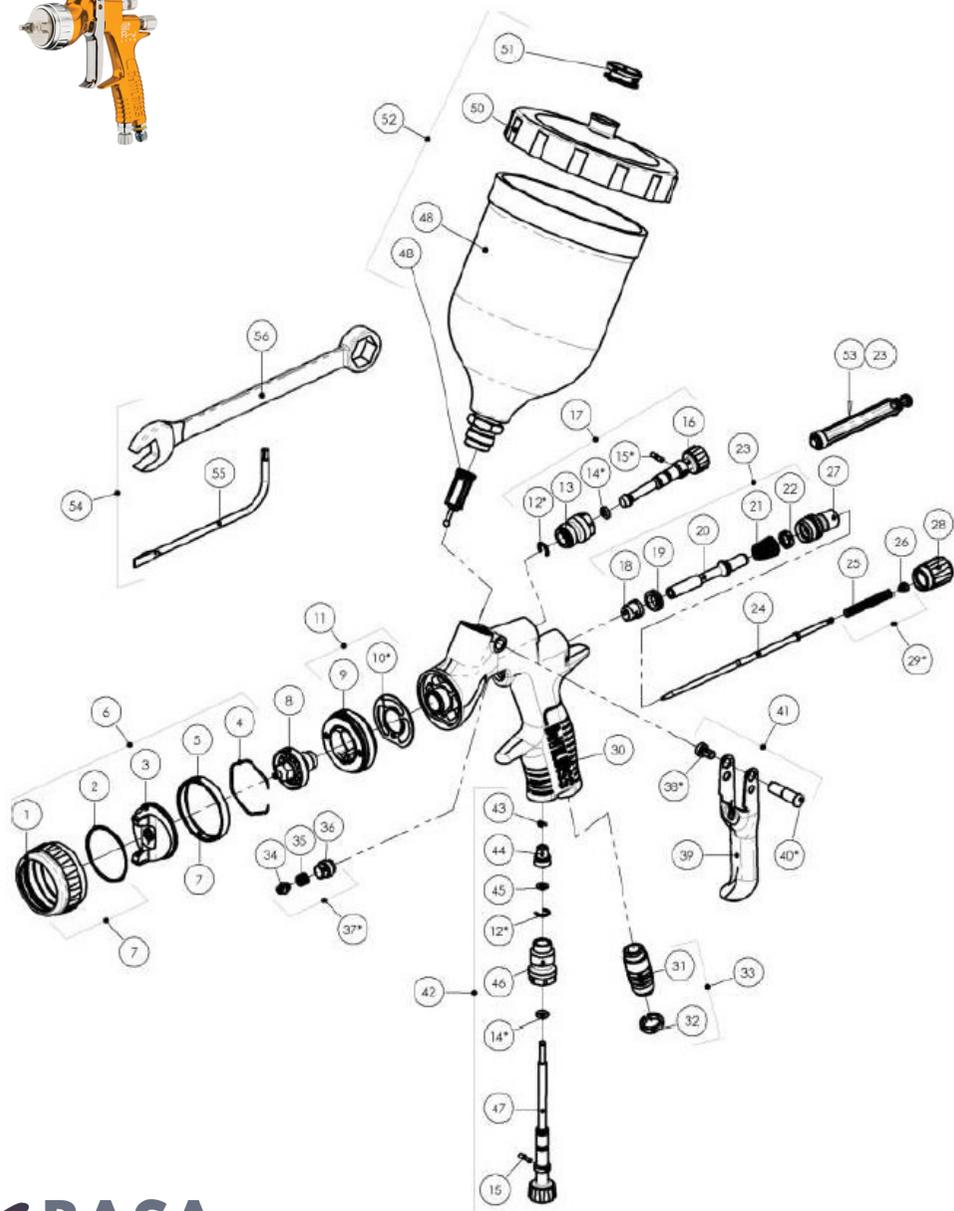


| ПОЗ. № | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. | ПОЗ. № | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. |
|--------|--|--------------------------|------|--|---|--------------|------|
| 1 | Стопорное кольцо крышки воздушной системы | - | 1 | 30 | Корпус краскораспылителя | - | 1 |
| 2 | Токосъемное контактное кольцо | - | 1 | 31 | Воздухоприемник | - | 1 |
| 3 | Крышка воздушной системы | - | 1 | 32 | Комплект колец для цветовой идентификации (4 цвета) | SN-26-K4 | 1 |
| 4 | Пружинная защелка крышки воздушной системы | JGA-156-K5 | 1 | 33 | Комплект воздухоприемника Inlet Kit | SN-9-K | 1 |
| 5 | Уплотнение стопорного кольца | - | 1 | 34 | Уплотнение иглы | - | 1 |
| 6 | Крышка возд. системы и кольцо | См. Таблицу 1 на стр. 13 | 1 | 35 | Пружина уплотнения | - | 1 |
| 7 | Стопор. кольцо крышки возд. сист. и уплотнения | PRO-420-K | 1 | 36 | Уплотнительная гайка | - | 1 |
| 8 | Набор жидкостного сопла | См. Таблицу 2 на стр. 13 | 1 | *37 | Комплект уплотнения, пружины и уплот. гайки | SN-404-K | 1 |
| 9 | Краскораспылительная головка | - | 1 | *38 | Винт пускового устройства | - | 1 |
| *10 | Уплотнение распылит. головки | SN-18-1-K2 | 1 | 39 | Пусковое устройство | - | 1 |
| 11 | Комплект распылит. головки | SN-69-K | 1 | *40 | Шпилька пускового устройства | - | 1 |
| *12 | Пружинное кольцо | - | 1 | 41 | Комплект пуск. устр-ва, шпильки и винта | SP-617-CR-K | 1 |
| 13 | Корпус клапана | - | 1 | 42 | Клапан подачи воздуха | PRO-407-K | 1 |
| *14 | Уплотнительное кольцо | - | 1 | 43 | Стопорное кольцо – комплект из 5 шт. | 25746-007-K5 | 1 |
| *15 | Штифт распылительного клапана | - | 2 | 44 | Головка клапана | - | 1 |
| 16 | Ручка регулировки распылительного клапана | - | 1 | 45 | Шайба | - | 1 |
| 17 | Узел распылительного клапана | PRO-406-K | 1 | 46 | Корпус клапана | - | 1 |
| 18 | Переднее уплотнение клапана | - | 1 | 47 | Ручка регулировки клапана | - | 1 |
| 19 | Седло клапана | - | 1 | 48 | Фильтр | KGP-5-K5 | 1 |
| 20 | Шпindelь | - | 1 | 49 | Чаша для гравитационной подачи | - | 1 |
| 21 | Пружина воздушного клапана | - | 1 | 50 | Крышка чаши для гравитац. подачи | GFC-402 | 1 |
| 22 | Заднее уплотнение клапана | - | 1 | 51 | Крышка для контроля подтекания (комплект из 5) | GFC-2-K5 | 1 |
| 23 | Комплект воздушного уплотнения | PRO-471 | 1 | 52 | Комплект чаши для гравитационной подачи | GFC-501 | 1 |
| 24 | Жидкостная игла | PRO-301-K | 1 | +53 | Инструмент для обслуживания возд. клапана | - | 1 |
| 25 | Пружина иглы | - | 1 | 54 | Комплект инструментов | SN-406 | 1 |
| 26 | Полушка пружины | - | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | | |
| 27 | Корпус | SN-66-K | 1 | Ремонтный комплект для краскораспылителя (включает позиции, обозначенные звездочкой (*)) | | PRO-470 | |
| 28 | Ручка регулировки подачи жидкости | SN-67-C-K | 1 | Комплект уплотнения и штифта из 5 деталей (позиции 12, 14 и 15) | | GTI-428-K5 | |
| *29 | Комплект пружины иглы | PRO-472-K3 | 1 | + Не входит в комплект краскораспылителя; поставляется только с деталью поз. 23 | | | |



DEVILBISS®

GTi Pro Lite (S,P)

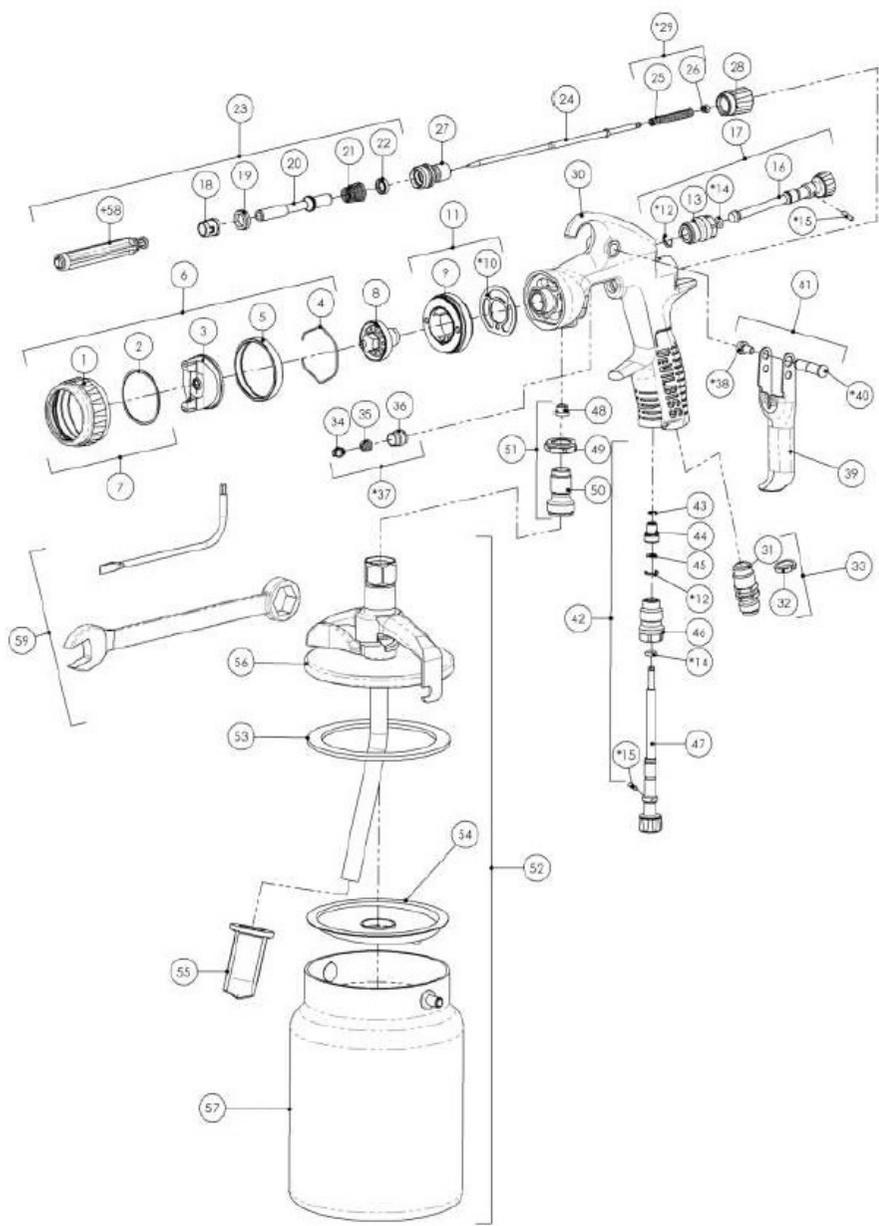


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| ПОЗ. № | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. | ПОЗ. № | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. |
|--------|---|--------------------------|------|--|---|--------------|------------|
| 1 | Стопорное кольцо крышки воздушной системы | - | 1 | 33 | Комплект воздухоприемника | SN-9-K | 1 |
| 2 | Токоуъемное контактное кольцо | - | 1 | 34 | Уплотнение иглы | - | 1 |
| 3 | Крышка воздушной системы | - | 1 | 35 | Пружина уплотнения | - | 1 |
| 4 | Пружинная защелка крышки воздушной системы | JGA-156-K5 | 1 | 36 | Уплотнительная гайка | - | 1 |
| 5 | Уплотнение стопорного кольца | - | 1 | *37 | Комплект уплотнения, пружины и уплотнительной гайки | SN-404-K | 1 |
| 6 | Крышка воздушной системы и кольцо | См. таблицу 1 на стр. 13 | 1 | *38 | Винт пускового устройства | - | 1 |
| 7 | Стопор. кольцо крышки возд. сист. и уплотнения | PRO-420-K | 1 | 39 | Пусковое устройство | - | 1 |
| 8 | Набор жидкостного сопла | См. таблицу 2 на стр. 13 | 1 | *40 | Шпилька пускового устройства | - | 1 |
| 9 | Краскораспылительная головка | - | 1 | 41 | Комплект пуск. устр-ва, шпильки и винта | SP-617-CR-K | 1 |
| *10 | Уплотнение распылит. головки | SN-18-1-K2 | 1 | 42 | Клапан подачи воздуха | PRO-407-K | 1 |
| 11 | Комплект распылит. головки | SN-69-K | 1 | 43 | Стопорное кольцо – комплект из 5 шт. | 25746-007-K5 | 1 |
| *12 | Стопорное кольцо | - | 1 | 44 | Головка клапана | - | 1 |
| 13 | Корпус клапана | - | 1 | 45 | Шайба | - | 1 |
| *14 | Уплотнительное кольцо | - | 1 | 46 | Корпус клапана | - | 1 |
| *15 | Штифт распылительного клапана | - | 2 | 47 | Ручка регулировки клапана | - | 1 |
| 16 | Ручка регулировки распылительного клапана | - | 1 | 48 | Уплотнение | - | 1 |
| 17 | Узел распылительного клапана | PRO-408-K | 1 | 49 | Контргайка | - | 1 |
| 18 | Переднее уплотнение клапана | - | 1 | 50 | Впускное отверстие жидкости | - | 1 |
| 19 | Седло клапана | - | 1 | 51 | Комплект приемника жидкости | ADV-7-K | 1 |
| 20 | Шпindelь | - | 1 | Только для моделей со всасывающей чашей | | | |
| 21 | Пружина воздушного клапана | - | 1 | 52 | Комплект всасывающей чаши | KR-566-1-B | 1 |
| 22 | Заднее уплотнение клапана | - | 1 | 53 | Прокладка крышки чаши – комплект из 3 шт. | KR-11-K3 | 1 |
| 23 | Комплект воздушного клапана | PRO-471 | 1 | 54 | Мембрана для контроля подтекания (комплект из 5) | KR-115-K5 | 1 |
| 24 | Жидкостная игла | См. таблицу 2 на стр. 13 | 1 | 55 | Фильтр – комплект из 10 шт. | KR-484-K10 | 1 |
| 25 | Пружина иглы | - | 1 | 56 | Крышка в сборе | KR-4001-B | 1 |
| 26 | Подушка пружины | - | 1 | 57 | Чаша | KR-466-K | 1 |
| 27 | Корпус | SN-66-K | 1 | +58 | Инструмент для обслуживания | - | 1 |
| 28 | Ручка регулировки подачи жидкости | SN-67-C-K | 1 | 59 | Комплект инструментов | SN-406 | 1 |
| *29 | Комплект пружины иглы | PRO-472-K3 | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | | |
| 30 | Корпус краскораспылителя | - | 1 | Ремонтный комплект для краскораспылителя (включает позиции, обозначенные звездочкой *) | | | PRO-470 |
| 31 | Воздухоприемник | - | 1 | Комплект уплотнения и штифта из 5 деталей (позиции 12, 14 и 15) | | | GTI-428-K5 |
| 32 | Комплект колец для цветовой идентификации (4 цвета) | SN-26-K4 | 1 | + Не входит в комплект краскораспылителя; поставляется только с деталью поз. 23 | | | |



DEVILBISS®

GTi Pro Lite E

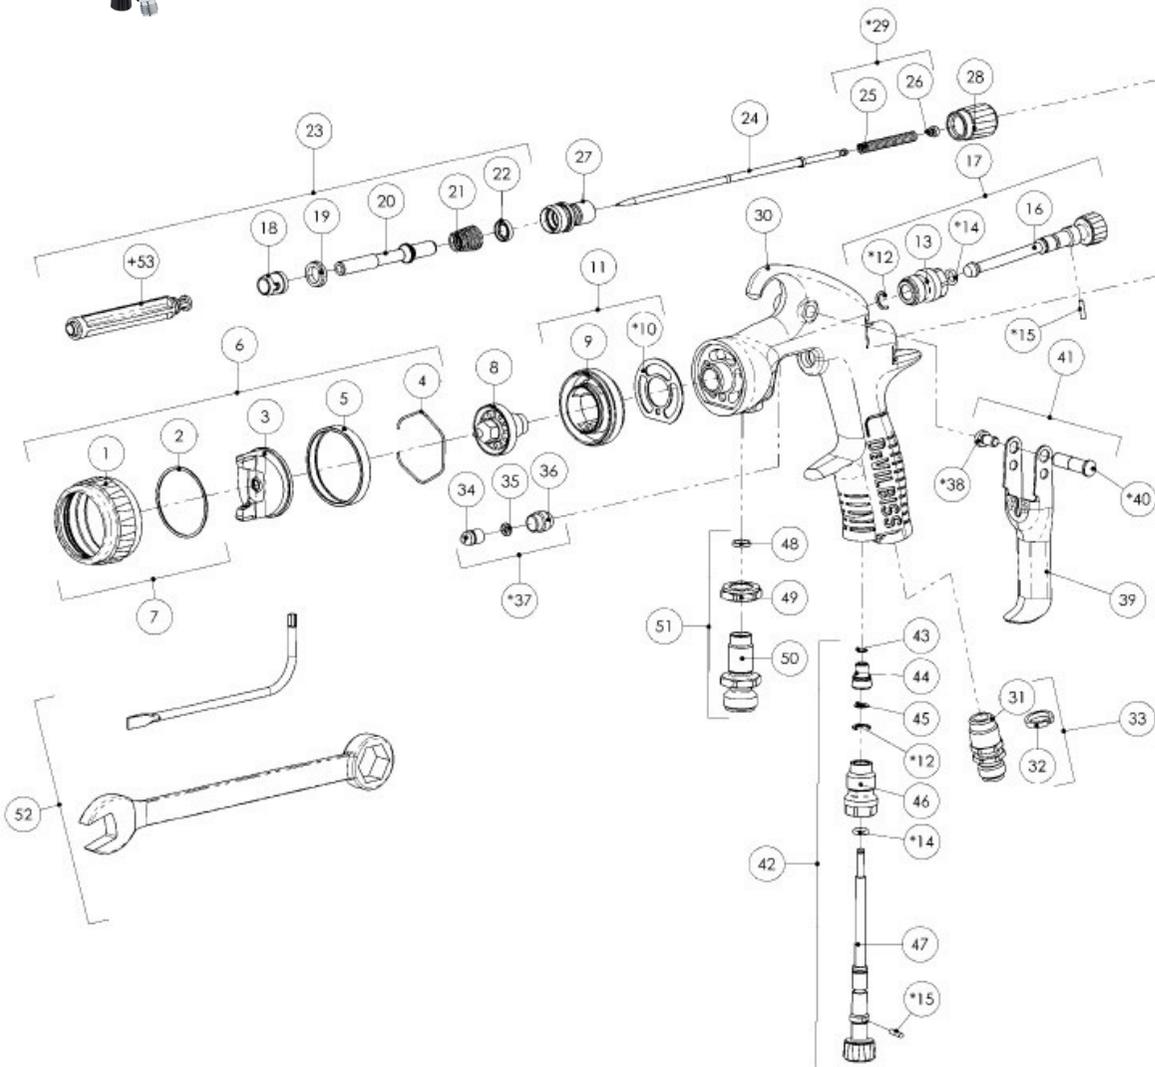


| REF. | PART No. | DESCRIPTION | QTY. |
|------|--------------|-----------------------------------|------|
| 1 | - | RETAINING RING | 1 |
| 2 | - | SLIP RING | 1 |
| 3 | - | AIR CAP | 1 |
| 4 | JGA-156-K5 | SPRING CLIP (KIT OF 5) | 1 |
| 5 | - | RETAINING RING SEAL | 1 |
| 6 | SEE TABLE | AIR CAP & RETAINING RING | 1 |
| 7 | PRO-405-K | RETAINING RING SUB ASSEMBLY | 1 |
| 8 | SEE TABLE | FLUID TIP | 1 |
| 9 | - | SPRAYHEAD | 1 |
| *10 | SN-18-1-K2 | GASKET (KIT OF 2) | 1 |
| 11 | SN-69-US-K | SPRAY HEAD KIT | 1 |
| *12 | - | CIRCLIP | 2 |
| 13 | - | VALVE BODY | 1 |
| *14 | - | O RING | 2 |
| *15 | - | SPREADER VALVE PIN | 2 |
| 16 | - | SPREADER VALVE ADJUSTMENT KNOB | 1 |
| 17 | PRO-408-BL-K | SPREADER VALVE ASSEMBLY | 1 |
| 18 | - | FRONT VALVE SEAL | 1 |
| 19 | - | VALVE SEAT | 1 |
| 20 | - | SPINDLE | 1 |
| 21 | - | AIR VALVE SPRING | 1 |
| 22 | - | REAR VALVE SEAL | 1 |
| 23 | PRO-471 | AIR VALVE KIT | 1 |
| 24 | SEE TABLE | FLUID NEEDLE | 1 |
| 25 | - | NEEDLE SPRING | 1 |
| 26 | - | SPRING PAD | 1 |
| 27 | SN-66-K | HOUSING | 1 |
| 28 | SN-67-BL-K | FLUID ADJUSTING KNOB | 1 |
| *29 | PRO-472-K3 | NEEDLE SPRING KIT | 1 |
| 30 | - | GUN BODY | 1 |
| 31 | - | AIR INLET | 1 |
| 32 | SN-26-K4 | COLOUR ID RING KIT (4 COLOURS) | 1 |
| 33 | SN-9-K | AIR INLET KIT | 1 |
| 34 | - | NEEDLE PACKING | 1 |
| 35 | - | O RING | 1 |
| 36 | - | PACKING NUT | 1 |
| *37 | SN-421-K | PACKING, SEAL AND PACKING NUT KIT | 1 |
| *38 | - | TRIGGER SCREW | 1 |
| 39 | - | TRIGGER | 1 |
| *40 | - | TRIGGER STUD | 1 |
| 41 | SP-617-CR-K | TRIGGER STUD & SCREW KIT | 1 |
| 42 | PRO-407-BL-K | AIRFLOW VALVE | 1 |
| 43 | 25746-007-K5 | CIRCLIP (KIT OF 5) | 1 |
| 44 | - | VALVE HEAD | 1 |
| 45 | - | WASHER | 1 |
| 46 | - | VALVE BODY | 1 |
| 47 | - | VALVE ADJUSTING KNOB | 1 |
| 48 | - | SEAL | 1 |
| 49 | - | LOCK NUT | 1 |
| 50 | - | FLUID INLET | 1 |
| 51 | SN-419-K | FLUID INLET KIT | 1 |
| 52 | SN-406 | TOOL KIT | 1 |
| +53 | - | AIR VALVE SERVICE TOOL | 1 |

DEVILBISS®

GFG Pro



PATENT GB2417544

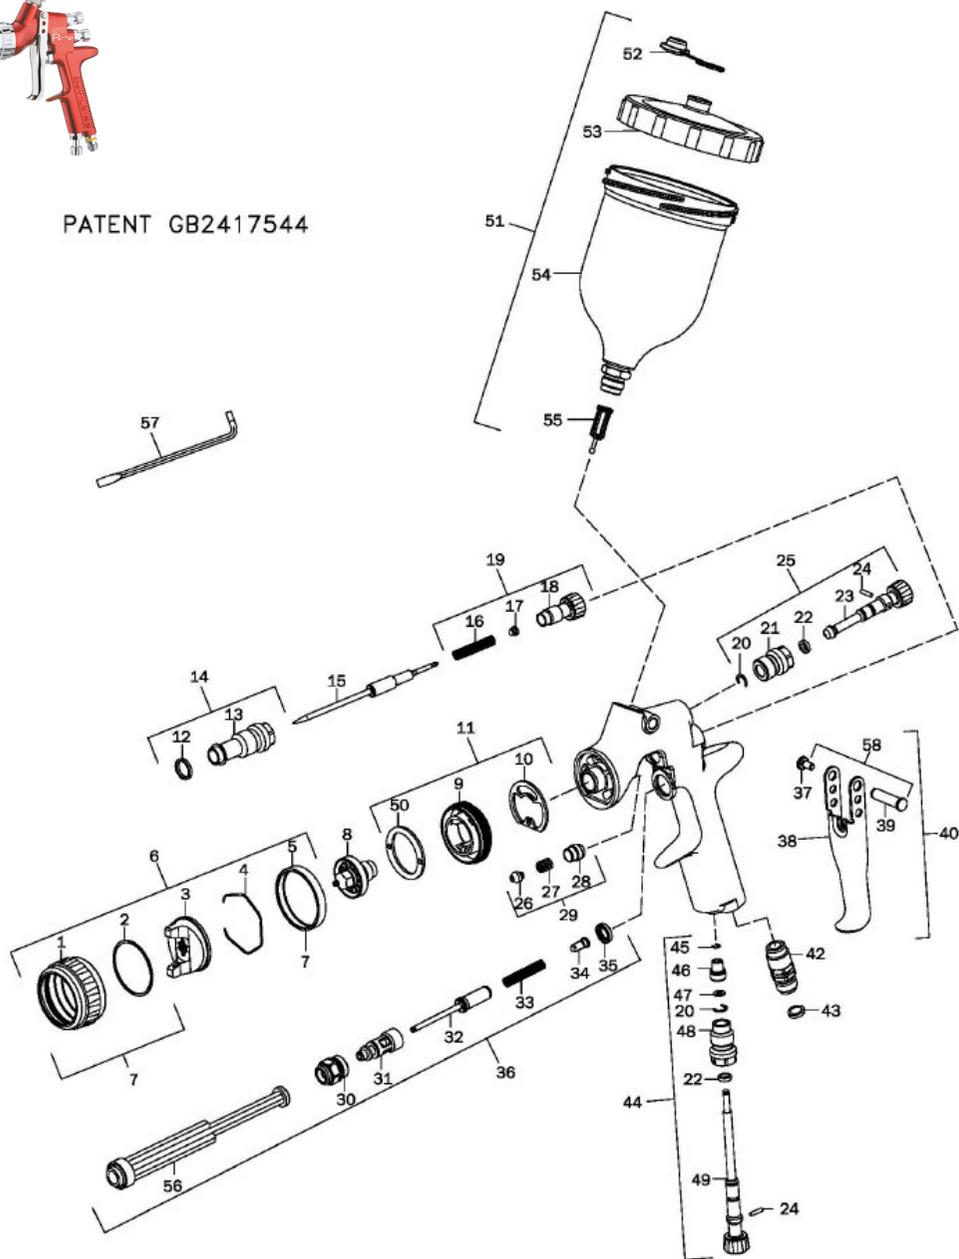


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. | ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. |
|------|---|-----------------------|------|--|---|--------------|------|
| 1 | Стопорное кольцо крышки воздушной системы | - | 1 | 31 | Обойма воздушного клапана | - | 1 |
| 2 | Токосъемное контактное кольцо | - | 1 | 32 | Тарелка воздушного клапана | - | 1 |
| 3 | Крышка воздушной системы | - | 1 | 33 | Пружина воздушного клапана | - | 1 |
| 4 | Пружинная защелка крышки воздушной системы | JGA-156-K5 | 1 | 34 | Подушка пружины воздушного клапана | - | 1 |
| 5 | Уплотнение стопорного кольца | - | 1 | 35 | Уплотнение воздушного клапана | - | 1 |
| 6 | Крышка возд. системы C1 и кольцо | PROC-120-C1-K | 1 | 36 | Узел воздушного клапана | SN-402-K | 1 |
| 7 | Крышка возд. системы C2 и кольцо | PROC-120-C2-K | 1 | *37 | Винт шпильки пуск. устр-ва (T20 TORX) | - | 1 |
| 8 | Стопор. кольцо крышки возд. сист. и уплотнения | PRO-405-K | 1 | *39 | Шпилька пускового устройства | - | 1 |
| 9 | Жидкостное сопло | См. таблицу 2 стр. 20 | 1 | 40 | Комплект пуск. устр-ва, шпильки и винта | SN-21-K | 1 |
| 10 | Краскораспылительная головка | - | 1 | 41 | Пробка | - | 1 |
| *10 | Уплотнение распыл. головки (комплект из 2) | SN-18-1-K2 | 1 | 42 | Воздухоприемник | SN-40-K | 1 |
| 11 | Комплект распылит. головки и уплотнения | SN-17-1-K | 1 | 43 | Комплект колец для цветовой идентификации (4 цвета) | SN-26-K4 | 1 |
| *12 | Уплотнение втулки корпуса | - | 1 | 44 | Клапан подачи воздуха | PRO-411-K | 1 |
| 13 | Втулка корпуса | - | 1 | 45 | Пружинное кольцо | 25746-007-K5 | 1 |
| 14 | Втулка корпуса и уплотнение | SN-6-K | 1 | 46 | Головка клапана | - | 1 |
| 15 | Жидкостная игла | GFGPRO-320-K | 1 | 47 | Шайба | - | 1 |
| *16 | Пружина иглы | - | 1 | 48 | Корпус клапана | - | 1 |
| *17 | Пружинная подушка иглы | - | 1 | 49 | Шток клапана | - | 1 |
| 18 | Ручка регулировки подачи жидкости | - | 1 | 50 | Перегородка | SN-41-K | 1 |
| 19 | Комплект ручки регулировки подачи жидкости, пружины и подушки | PRO-3-K | 1 | 51 | Комплект чаши для гравитационной подачи | GFC-501 | 1 |
| *20 | Пружинная защелка | - | 2 | 52 | Крышка для контроля капания (комплект из 5) | GFC-2-K5 | 1 |
| 21 | Корпус распылительного клапана | - | 1 | 53 | Крышка чаши для гравитационной подачи | GFC-402 | 1 |
| *22 | Уплотнение распылительного клапана | - | 2 | 54 | Чаша для гравитационной подачи | - | 1 |
| 23 | Ручка регулировки распылительного клапана | - | 1 | 55 | Фильтр | KGP-5-K5 | 1 |
| *24 | Штифт распылительного клапана | - | 2 | 56 | Инструмент для обслуживания возд. клапана | - | 1 |
| 25 | Узел распылительного клапана | PRO-402-K | 1 | 57 | Ключ Torx | SPN-8-K2 | 1 |
| *26 | Уплотнение иглы | - | 1 | 58 | Комплект шпилек и гаек | SN-405-K5 | 1 |
| *27 | Пружина уплотнения | - | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | | |
| 28 | Уплотнительная гайка | - | 1 | Ремонтный комплект для краскораспылителя (включает позиции, обозначенные звездочкой (*)) | | | |
| 29 | Комплект уплотнения, пружины и уплот. гайки | SN-404-K | 1 | Комплект уплотнения и штифта из 5 деталей (позиции 20, 22 и 24) | | | |
| 30 | Корпус воздушного клапана | - | 1 | Данные о принадлежностях см. на стр. 16 | | | |



DEVILBISS®

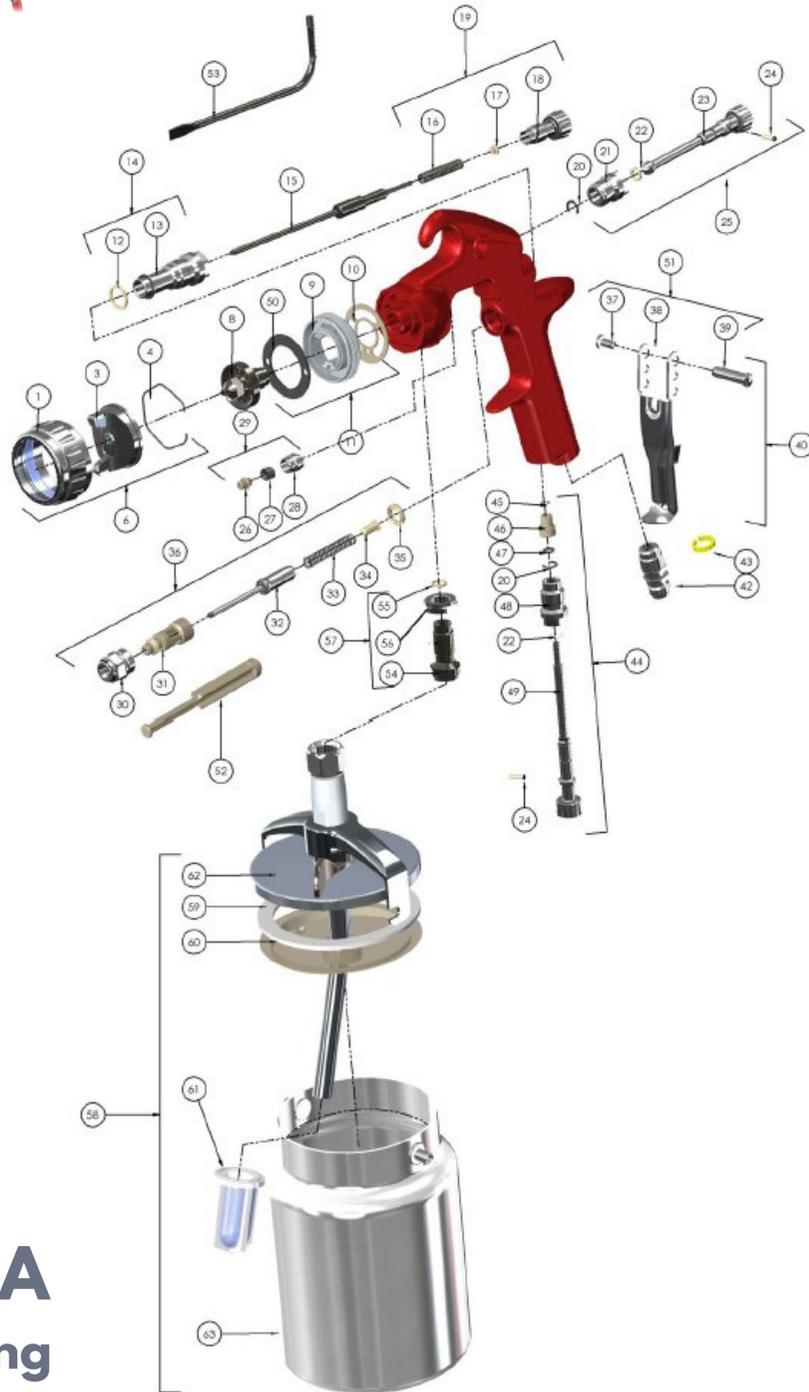


JGA Pro (S,P)

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. | ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ | КОЛ. |
|------|---|-----------------------|------|---|---|--------------|------|
| 1 | Стопорное кольцо крышки воздушной системы | PRO-405-K | 1 | 36 | Узел воздушного клапана | SN-402-K | 1 |
| 3 | Крышка воздушной системы | - | 1 | *37 | Винт шпильки пуск. устр-ва (T20 TORX) | - | 1 |
| 4 | Пружинная защелка крышки воздушной системы | JGA-156-K5 | 1 | 38 | Стопор | - | 1 |
| 6 | Крышка воздушной системы и кольцо | См. таблицу 1 стр. 14 | 1 | *39 | Шпилька пускового устройства | - | 1 |
| 8 | Жидкостное сопло | См. таблицу 2 стр. 14 | 1 | 40 | Комплект пуск. устр-ва, шпильки и винта | SN-21-K | 1 |
| 9 | Краскораспылительная головка | - | 1 | 42 | Воздухоприемник | SN-40-K | 1 |
| *10 | Уплотнение распыл. головки (комплект из 2) | SN-18-1-K2 | 1 | 43 | Комплект колец для цветовой идентификации (4 цвета) | SN-26-K4 | 1 |
| 11 | Комплект распылит. головки и уплотнения | SN-17-1-K | 1 | 44 | Клапан подачи воздуха | PRO-411-K | 1 |
| *12 | Уплотнение втулки корпуса | - | 1 | 45 | Пружинное кольцо | 25746-007-K5 | 1 |
| 13 | Втулка корпуса | - | 1 | 46 | Головка клапана | - | 1 |
| 14 | Втулка корпуса и уплотнение | SN-6-K | 1 | 47 | Шайба | - | 1 |
| 15 | Жидкостная игла | См. таблицу 2 стр. 14 | 1 | 48 | Корпус клапана | - | 1 |
| *16 | Пружина иглы | - | 1 | 49 | Шток клапана | - | 1 |
| *17 | Пружинная подушка иглы | - | 1 | 50 | Перегородка | SN-41-K | 1 |
| 18 | Ручка регулировки подачи жидкости | - | 1 | 51 | Комплект шпилек и гаек | SN-405-K5 | 1 |
| 19 | Комплект ручки регулировки подачи жидкости, пружины и подушки | PRO-3-K | 1 | 52 | Инструмент для обслуживания возд. клапана | - | 1 |
| *20 | Пружинная защелка | - | 2 | 53 | Ключ Torx | SPN-8-K2 | 1 |
| 21 | Корпус распылительного клапана | - | 1 | 54 | Штуцер впуска жидкости | - | 1 |
| *22 | Уплотнение распылительного клапана | - | 2 | 55 | Уплотнение | - | 1 |
| 23 | Ручка регулировки распылительного клапана | - | 1 | 56 | Контргайка | - | 1 |
| *24 | Штифт распылительного клапана | - | 2 | 57 | Комплект штуцера впуска жидкости | PRO-12-K | 1 |
| 25 | Узел распылительного клапана | PRO-404-K | 1 | Только модели с вакуумными присосами | | | |
| *26 | Уплотнение иглы | - | 1 | 58 | Вакуумный чашечный присос | KR-566-1-B | 1 |
| *27 | Пружина уплотнения | - | 1 | 59 | Прокладка крышки чашки – комплект из 3 | KR-11-K3 | 1 |
| 28 | Уплотнительная гайка | - | 1 | 60 | Крышка для контроля капания (комплект из 5) | KR-115-K5 | 1 |
| 29 | Комплект уплотнения, пружины и уплот. гайки | SN-404-K | 1 | 61 | Фильтр – комплект из 10 | KR-484-K10 | 1 |
| 30 | Корпус воздушного клапана | - | 1 | 62 | Крышка в сборе | KR-4001-B | 1 |
| 31 | Обойма воздушного клапана | - | 1 | 63 | Вакуумный чашечный присос | KR-466-K | 1 |
| 32 | Тарелка воздушного клапана | - | 1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | | |
| 33 | Пружина воздушного клапана | - | 1 | Ремонтный комплект для краскораспылителя (включает позиции, обозначенные звездочкой*) | | PRO-415-1 | |
| 34 | Подушка пружины воздушного клапана | - | 1 | Комплект уплотнения и штифта из 5 деталей (позиции 20, 22 и 24) | | GTI-428-K5 | |

DEVILBISS®

JGA Ceramic Conventional


Перечень деталей

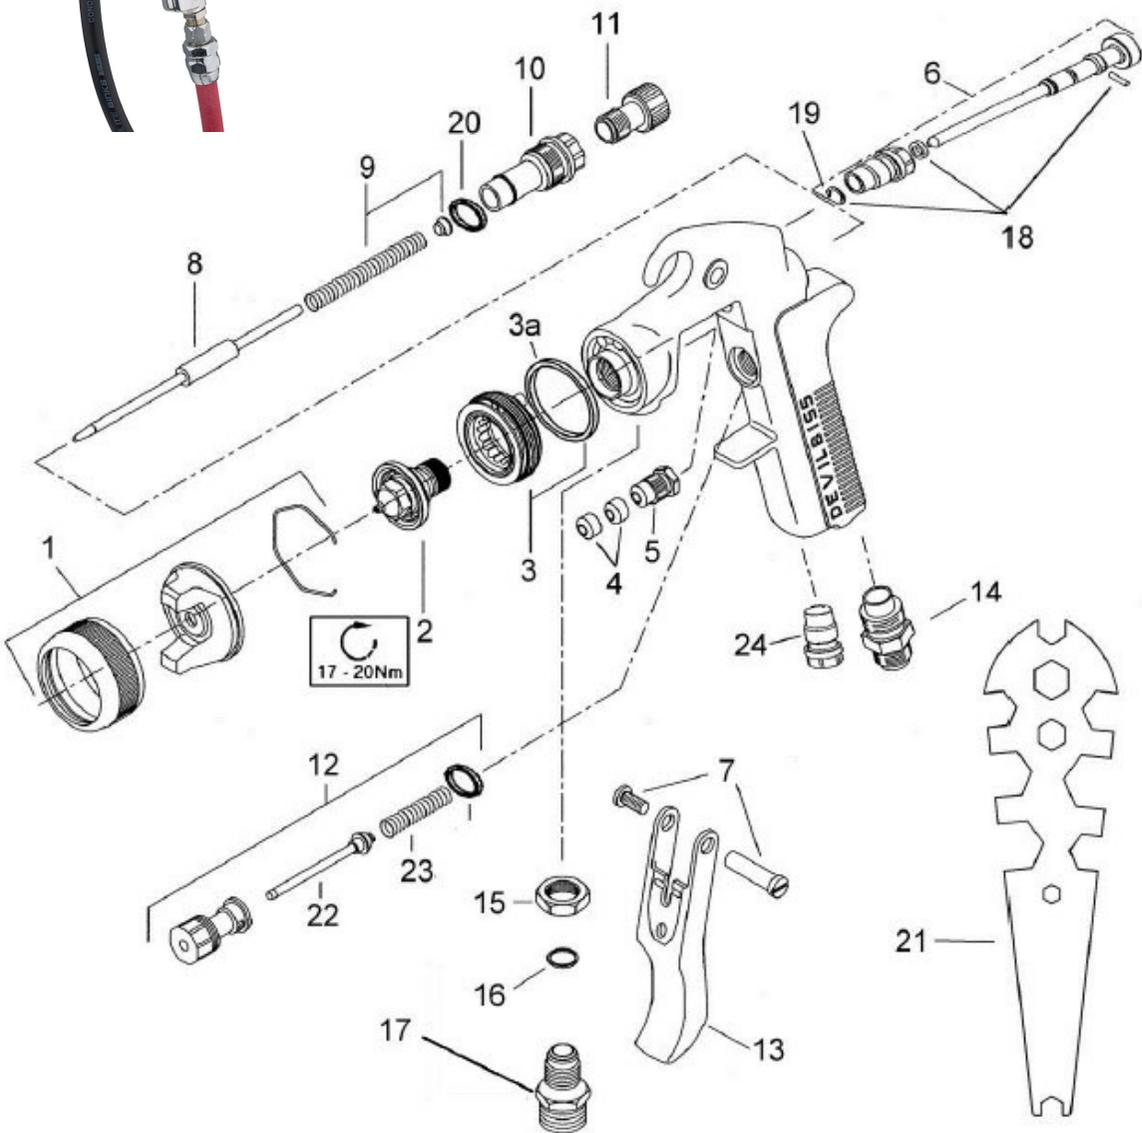

| № п/п | Наименование | Номер по каталогу | Кол-во |
|-------|---|-------------------|--------|
| 1 | Стопорное кольцо крышки воздушной системы | См. табл. 1 | 1 |
| 2 | Сопло | См. табл. 2 | 1 |
| 3 | Диафрагма | JGV-457-K | 1 |
| 3a | Уплотнение диафрагмы — (набор из 5 шт.) | GTI-33-K5 | 1 |
| +4 | Уплотнение (набор из 3 шт.) | JGV-463-K3 | 1 |
| 5 | Сальник — (набор из 10 шт.) | 34411-122-K10 | 1 |
| 6 | Распылительный клапан | GTI-405-K | 1 |
| 7 | Шпилька и винт - (набор из 5 шт.) | GTI-408-K5 | 1 |
| 8 | Форсунка | См. табл. 2 | 1 |
| 9 | Пружина (набор из 5 шт.) | GTI-409-K5 | 1 |
| 10 | Втулка корпуса | JGA-17 | 1 |
| 11 | Винт регулировки форсунки | GTI-414-K | 1 |
| 12 | Узел воздушного клапана | JGK-449-K | 1 |
| 13 | Пусковое устройство | GTI-108 | 1 |
| 14 | Штуцер для подачи воздуха | JGA-158 | 1 |
| 15 | Контргайка - (набор из 5 шт.) | JGA-51-K5 | 1 |
| 16 | Уплотнение | MSV-3 | 1 |
| 17 | Штуцер для подачи жидкости | JGV-278 | 1 |
| 18 | Набор уплотнение + штифт | GTI-428-K5 | 2 |
| 19 | Стопорное кольцо – комплект из | SST-8434-K5 | 2 |
| 20 | Уплотнение - (набор из 5 шт.) | JGS-72-K5 | 1 |
| 21 | Гаечный ключ | SPN-5 | 1 |
| 22 | Узел штока воздушного клапана | JGS-431-1 | 1 |
| 23 | Пружина | JGV-262-K5 | 1 |
| 24 | Пробка | JGHV-59 | 1 |
| 25 | Клапан регулирования расхода | GTI-415-K | 1 |

DEVILBISS®

PRi Pro Lite Trans-Tech

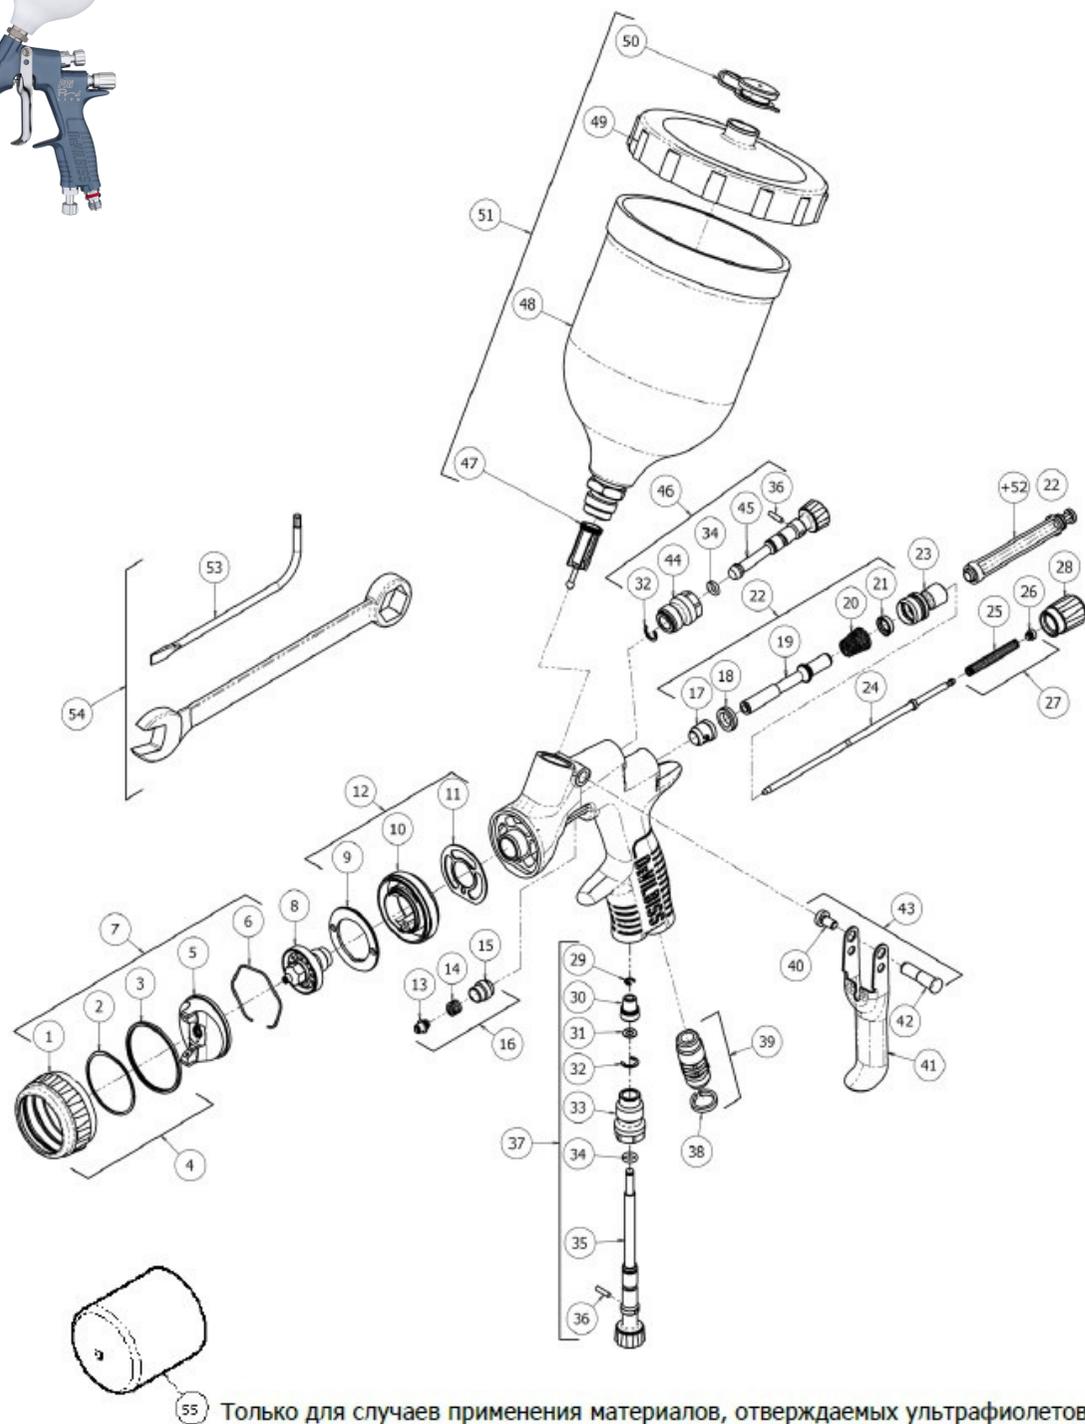

55 Только для случаев применения материалов, отверждаемых ультрафиолетом

| ПОЗ. | № ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | К-ВО |
|------|--------------|---|------|
| 1 | - | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 2 | - | ТОКОСЪЕМНОЕ КОНТАКТНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 3 | - | УПЛОТНЕНИЕ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА | 1 |
| 4 | PRO-420-K | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА | 1 |
| 5 | - | КРЫШКА ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ | 1 |
| 6 | JGA-156-K5 | ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.) | 1 |
| 7 | СМ. ТАБЛИЦУ | КРЫШКА ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 8 | СМ. ТАБЛИЦУ | СОПЛО РАСПЫЛИТЕЛЯ | 1 |
| 9 | SN-41-K | ОТРАЖАТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 10 | - | РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА | 1 |
| *11 | SN-18-1-K2 | ПРОКЛАДКА (КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.) | 1 |
| 12 | SN-69-K | КОМПЛЕКТ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ | 1 |
| 13 | - | УПЛОТНЕНИЕ ФОРСУНКИ | 1 |
| 14 | - | ПРУЖИНА НАБИВКИ | 1 |
| 15 | - | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА | 1 |
| *16 | SN-404-K | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ, ПРУЖИНЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ГАЙКИ | 1 |
| 17 | - | ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА | 1 |
| 18 | - | СЕДЛО КЛАПАНА | 1 |
| 19 | - | ШТОК ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 20 | - | ПРУЖИНА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 21 | - | ЗАДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА | 1 |
| 22 | PRO-471 | УЗЕЛ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 23 | SN-66-K | КОРПУС ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 24 | СМ. ТАБЛИЦУ | ЖИДКОСТНАЯ ФОРСУНКА | 1 |
| 25 | - | ПРУЖИНА ФОРСУНКИ | 1 |
| 26 | - | ПОДУШКА ПРУЖИНЫ | 1 |
| *27 | PRO-472-K3 | КОМПЛЕКТ ПРУЖИНЫ ФОРСУНКИ | 1 |
| 28 | SN-67-C-K | РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ | 1 |
| 29 | 25746-007-K5 | ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.) | 1 |
| 30 | - | ГОЛОВКА КЛАПАНА | 1 |
| 31 | - | ШАЙБА | 1 |
| *32 | - | ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 33 | - | КОРПУС КЛАПАНА | 1 |
| *34 | - | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 35 | - | РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНА | 1 |
| *36 | - | ШТИФТ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 37 | PRO-407-K | КЛАПАН ПОДАЧИ ВОЗДУХА | 1 |